


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

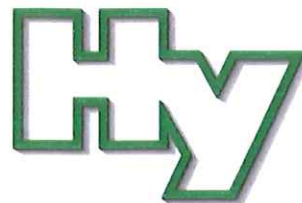

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Permapack AG
Business Unit Bau
Reitbahnstrasse 51
9041 RORSCHACH
SCHWEIZ

Besucher-/ Paketanschrift:
Rotthaus Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale	(0209) 9242-0
Durchwahl	(0209) 9242-230
Telefax	(0209) 9242-222
E-Mail	c.schell@hyg.de
Internet	www.hyg.de

Unser Zeichen: W-289567f-17-SI/Krü

Vormals: W-206078-11-SI

Ansprechpartner: Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 21.09.2017

RAPPORT D'ESSAI (Transcription du rapport d'essai W-206078-11-SI)

PERMAFIX 145 pour utilisation en salle blanche

Grâce à un test pratique, l'aptitude de PERMAFIX 145 a, d'un point de vue hygiénique, été confirmée pour une utilisation en salle blanche selon les rapports d'essai **W-109999-03-SI** du **23/09/2003** et **W-206078-11-SI** du **28/07/2011**.

Les conditions sont les suivantes :

- Que le processus de durcissement PERMAFIX 145 soit terminé
- Que PERMAFIX 145 ne soit pas en contact avec de l'eau pendant plus de plusieurs jours (par exemple à cause de la condensation)
- Que PERMAFIX 145 soit résistant aux moyens de désinfection utilisés
- Que PERMAFIX 145 soit utilisé de façon conforme.

D'un point de vue hygiénique et selon le niveau de connaissances actuel, le produit PERMAFIX 145 est conçu pour une utilisation en salle blanche et pour les conduits de ventilation.

Le directeur de l'institut d'hygiène
Pour le compte de

Dr. Ch. Schell

Haute responsable d'hygiène microbiologique et d'essai des matériaux
Département hygiène de l'eau et microbiologie environnementale

Les résultats de nos examens et les évaluations s'appliquent aux éléments du test et aux règles en vigueur au moment de l'examen. Sans notre accord, ce document ne doit être public ou dupliqué uniquement dans son intégralité et sans modification.